




- 1 - TODO FIO TERRA DEVERÁ SER NA COR VERDE E CONECTADO AO NEUTRO NOS QDC'S;
- 2 - AS TOMADAS SEM INDICAÇÃO DE POTENCIA SÃO DE 100VA;
- 3 - TODOS ELETRODUTOS SEM INDICAÇÃO SÃO DE 20 mm;
- 4 - AS ARANDELAS DEVERÃO SER INSTALADAS A 220 cm DO PISO E SUAS POTENCIAS SÃO DE 60VA;
- 5 - TODO O PROJETO ESTÁ OBEDECENDO AS EXIGÊNCIAS DA NBR 5410. EM CASO DE MODIFICAÇÃO OU NEGLIGENCIA DA PARTE DO PROPRIETÁRIO OU CONSTRUTOR, SEM A CONSULTA DO PROJETISTA, OS CABOS ESTARÃO SUJEITOS A PENALIDADES PREVISTAS POR LEI;
- 6 - OS RAMAIS DE DERIVAÇÃO DOS MEDIDORES ATÉ OS QDC'S DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CABOS CONTÍNUOS E SEM EMENDAS;
- 7 - TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVEM SER ATERRADOS.

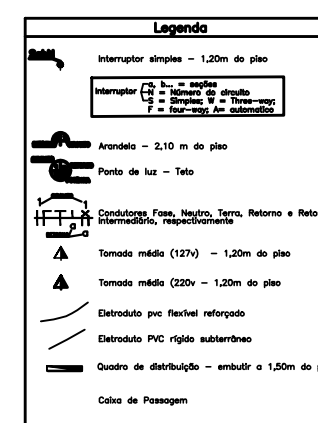

## DET. LIGAÇÕES GERAIS E ESPOECÍFICAS

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS (QDC1, QDC2, QDC3 e QDC4)												
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA INSTALADA (KVA)	EQUILÍBRIO DE FASES (KVA)			NÚMERO DE FASES	TENSÃO	CORRENTE	PROTEÇÃO		CONDUTOR FASE (mm²)	ATERRAMENTO (mm²)
Nº	TIPO		R	S	T				TIPO	In (A)		
1	Iluminação	170			X	1	127	5,69	DR	25	2,5	2,5
2	T.U.G	1900		X		1	127	21,87	DTM	32	4,0	4,0
4	T.U.E	6000	X		X	2	220	37,88	DTM	40	6,0	6,0
SOMA		8070	3000	3200	3520	X	X	X	X	X	X	X
DIMENSIONAMENTO ALIMENTAÇÃO DOS QDC'S E PROTEÇÃO		6931,5	X	X	X	2	220	31,51	DTM	50	10,0	10,0

<div></div> <div><p><b>AMMA</b>-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira. Rua José Pimentel, 280 - Bairro Onda II - Barbacena - MG. Fone / fax: (52) 3332.3177 E-mail : engenharia@ammabarbacena.com.br - www.ammabarbacena.com.br</p></div>		<p>Responsável Técnico :</p> <div><hr/></div> <p>Jaihor Fernandes Cirino Engenheiro Civil   CREA: 280788</p>	
<div><p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBERTIOGA</b></p><p>Rua Evaristo de Carvalho, 56, Centro, Ibertioga- MG- CEP: 36.225-000</p></div>			
<p>Prefeito Municipal :</p> <div><hr/></div> <p>Ricardo Marcelo Pires de Oliveira Prefeito Municipal de Ibertioga</p>		<p>CNPJ :</p> <p><b>18.094.839/0001-00</b></p> <p>E-mail :</p> <p><b>licitacao@ibertioga.mg.gov.br</b></p>	
<p>Título:</p> <p>PROJETO DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA PRAÇA SANTO ANTÔNIO</p>			
<p>Tipo :</p> <p><b>DETALHAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUIOSQUES</b></p>		<p>Área Total:</p> <p>6248,61m²</p>	
<p>Endereço :</p> <p>Praça Santo Antônio, Ibertioga- MG</p>		<p>Escala :</p> <p>INDICADA</p> <p>RRT - CAU MG :</p>	
		<p>Folha :</p> <p><b>08/08</b></p> <p>Data :</p> <p>NOVEMBRO/ 2022</p>	
<p>Observações :</p>			